

OFÍCIO Nº 0239/2025/HMJ/SMS

Luziânia, 18 de junho de 2025

Ao Senhor
Glênio Magrini Roque
Secretário Municipal de Saúde
Luziânia – GO

Assunto: Esclarecimento - Processo nº 022/2025 - FMS

Senhor Secretário,

A par de cumprimentá-lo, encaminho a Vossa Excelência esclarecimentos a respeito do processo nº 022/2025 – FMS. Seguem abaixo as respostas aos questionamentos formulados:

- **Qual é a fonte primária do serviço para fornecimento de oxigênio líquido?**

Resposta: A empresa responsável é a Lider Oxigênio.

- **Qual a capacidade do tanque de oxigênio instalado na unidade hospitalar?**

Resposta: O tanque possui capacidade de 5.000 litros.

- **O tanque é próprio da empresa ou pertence ao município?**

Resposta: O tanque pertence ao município.

- **O tanque possui laudo de NR13 válido, com ART, certificado de liberação e inspeção periódica?**

Resposta: Sim, o tanque possui toda a documentação técnica exigida, conforme a legislação vigente.

- **Como é realizada a distribuição do oxigênio até os pontos de aplicação? Há plantas ou diagramas do sistema?**

Resposta: A distribuição do oxigênio é realizada por meio de um sistema canalizado, que conduz o oxigênio desde o tanque de armazenamento até os diversos pontos de aplicação localizados no interior da unidade hospitalar, garantindo o abastecimento contínuo e seguro. No entanto, não há plantas técnicas nem diagramas disponíveis do sistema de distribuição atualmente vigente em nossa unidade.

- **Existe contrato de manutenção dos instrumentos (PSVs, válvulas, etc.)?**

Resposta: Não existe contrato de prestação de serviço contínua. Quando necessário, a demanda de manutenção é encaminhada ao setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde, que analisa o caso e, se necessário, autoriza a realização de manutenção preventiva ou corretiva.

- **A empresa possui autorização expressa para acesso à área e movimentação de veículos pesados dentro do hospital?**

Resposta: Sim. Os fornecedores de oxigênio possuem autorização formal e irrestrita para acesso ao interior da unidade, inclusive na área do tanque, com acesso 24 horas por dia, inclusive com movimentação de veículos pesados, garantindo abastecimento e manutenção contínuos.


- **Quais empresas são responsáveis pelo serviço de abastecimento e manutenção do sistema?**

Resposta: A empresa responsável por ambas as frentes é a Lider Oxigênio.

- **Foi respeitado o prazo de entrega (72h) conforme edital?**

Resposta: A verificação do cumprimento do prazo não é de competência da Direção do Hospital Municipal do Jardim Ingá.

Aproveito a oportunidade para reiterar os votos de apreço e gratidão.

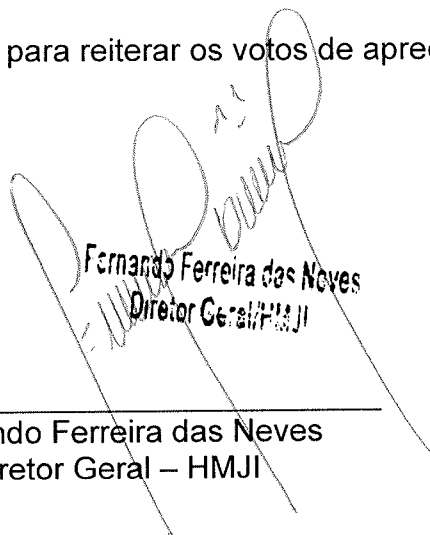

Fernando Ferreira das Neves
Diretor Geral - HMJI

Fernando Ferreira das Neves
Diretor Geral – HMJI